
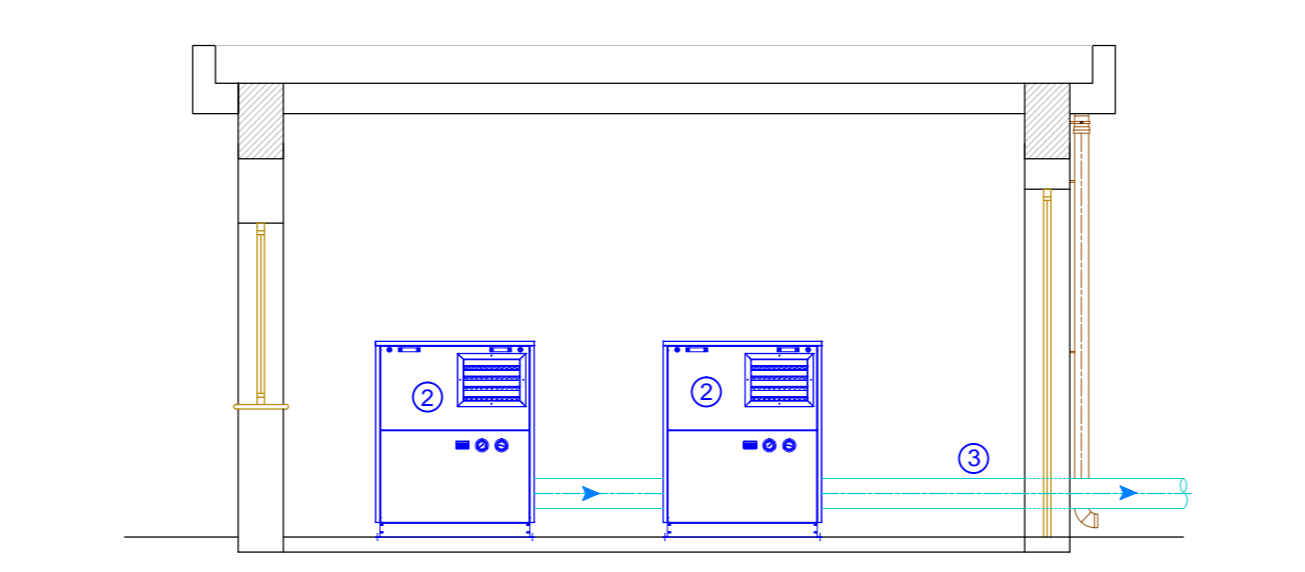
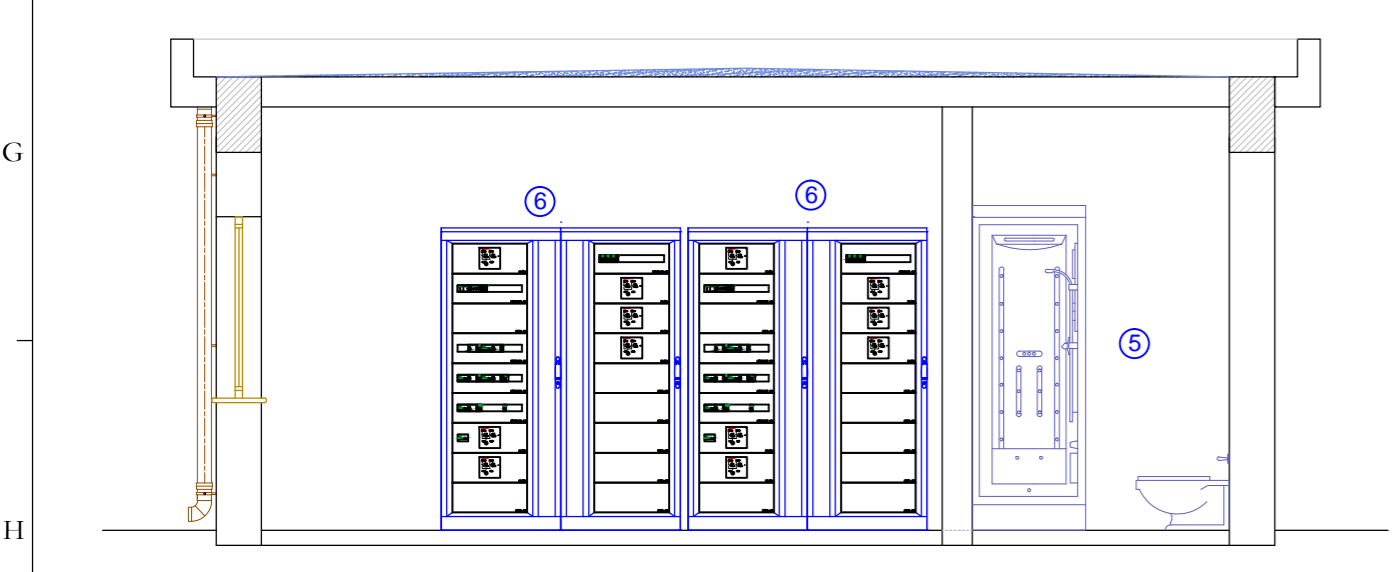
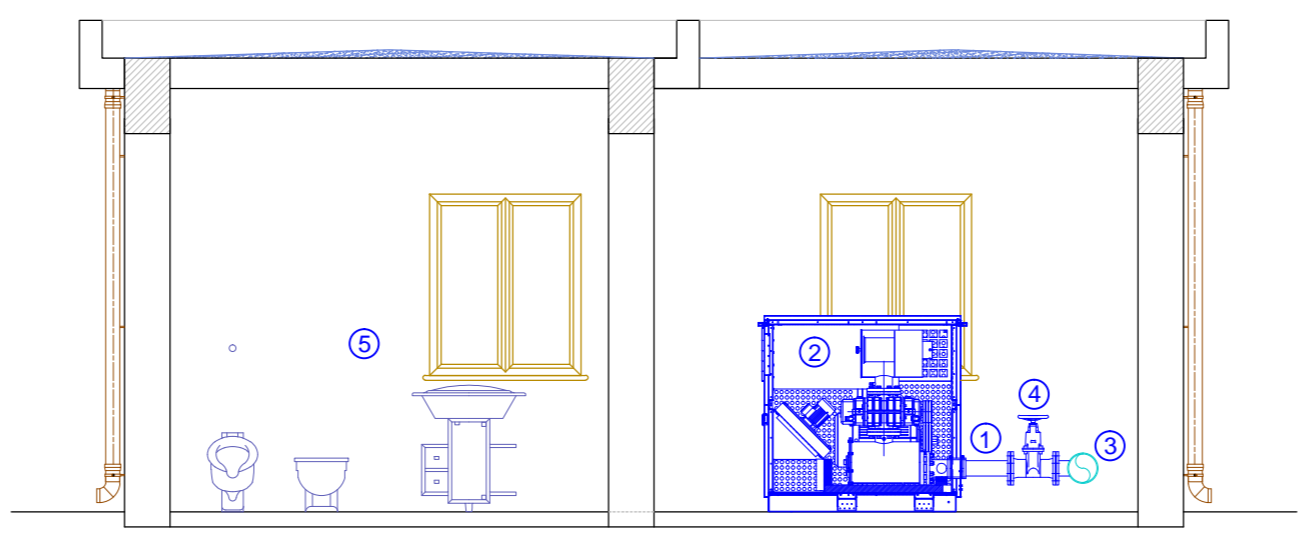


Pos.	Descrizione	SIGLA	Q.tà	Specifica
6	Quadro elettrico		1	
5	WC		1	
4	Saracinesca		2	
3	Tubazione di mandata aria compressa (DN200)		1	
2	Soffiante a lobi rotanti	CO 01	1	OM13
1	Tubazione di mandata compressori (DN100)		2	

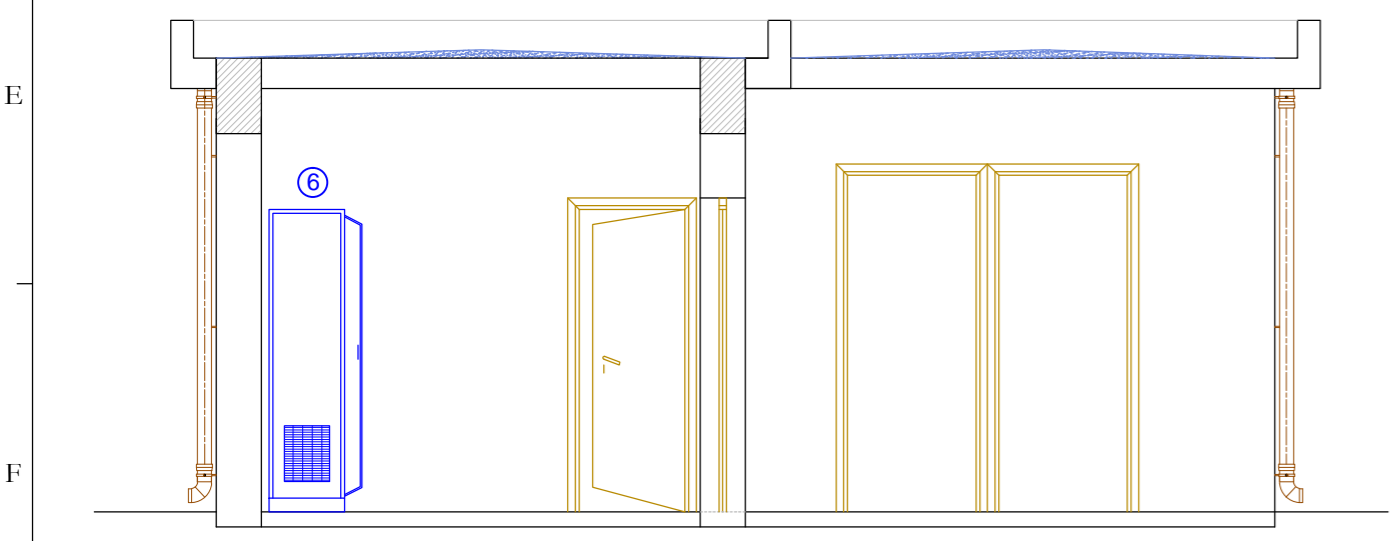

Comune di PENTONE (CZ)

**REGIONE CALABRIA**

Decreto Dirigenziale N. 10166 del 17/08/2016 Dipartimento 6 Regione Calabria

Servizi tecnici di Architettura e Ingegneria per Redazione Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di "Completamento della rete di collettamento del capoluogo e Loc. Soppolise e Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi da 2.200 A.E. in loc. Valle dei Mulini del Comune di Pentone (CZ) - CIG: H33H18000000002



**PROGETTO DEFINITIVO**

ELABORATO	TITOLO ELABORATO	SCALA	
<b>D.17.b</b>	<b>SALA COMPRESSORI E LOCALE QUADRI ELETTRICI (ELETTROMECCANICO) : PIANTE E SEZIONI</b>	<b>1:50</b>	
FORMATO		DATA	
Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvato
00	12/2019	Prima emissione	

IL Capogruppo / Mandataria: Ing. Giovanni Albanese	IL Mandante Ing. Michelangelo Tarantino	IL RUP: Ing. Rodolfo Anacreonte
IL Mandante Arch. Raffaele Riccelli	IL Mandante Ing. Danilo Serratore	IL Sindaco: Prof. Vincenzo Marino